

SUBMITTAL / DESSIN DE SOUMISSION - 36,000 BTU/H

Wall mount / Unité murale - EBC

Job Name / Nom du projet :

Location / Emplacement :

Engineer / Ingénieur(e) :

Submitted By / Soumis par :

Submitted To / Soumis à :

Warranty / Garantie

1 Year Parts & 5 Years Compressor /
1 an de pièces et 5 ans de compresseur

Terms & Conditions Apply. / Conditions s'appliquent.

Models / Modèles

Indoor / Intérieure EWHBA36C2AS1

Outdoor / Extérieure ESHBA36C2AN1

Capacity Range / Plage de capacité ¹

Output / Sortie (Btu/h)	Min.	Rated / Nominal	Max.
Cooling / Climatisation	6600	36000	36800
Heating / Chauffage	11400	34000	44000

Heating Performance / Performances de chauffage ²

Output / Sortie (Btu/h)	Min.	Rated / Nominal	Max.
47°F (8.3°C)	11400	34000	44000
17°F (-8.3°C)	7400	25600	25600
5°F (-15°C)	7000	24000	24000
-4°F (-20°C)		17600	17600

Outdoor Temperature Operating Range /

Plage de température d'opération extérieure

	°C	°F
Cooling / Climatisation	-25 ~ 50	-13 ~ 122
Heating / Chauffage ³	-25 ~ 24	-13 ~ 75

Line Set & Refrigerant / Tuyauterie & réfrigérant

Liquid (in.) / Liquide (po)	3/8
Gas (in.) / Gaz (po)	5/8
Conn. Type / Type de connexion	Flared / évasé
Pre-Charge Length (ft) / Long. de précharge (pi)	24.6
Max. Length (ft) / Long. max. (pi)	213.2
Max. Height Diff. (ft) / Diff. de hauteur max. (pi)	98.4
Refrigerant Type / Type de réfrigérant	R454B
Pre-Charge / Précharge (oz)	112.88
Add. Charge per Ft / Charge sup. par pied (oz)	0.32
Oil Type / Type d'huile	VG74
Oil Volume / Volume d'huile (ml)	670
Drain Pipe O.D. / Ø ext. tuyau de drainage (mm)	16

Submitted For / Soumis pour :

Approval / Approbation ☐

Construction ☐

Reference / Référence ☐

Date:

Unit Tag / Étiquette de l'unité :

Drawing No. / N° de dessin :



Images for reference only. / Images à titre de référence seulement.

Certified / Certifié

AHRI No.

218631541



Efficiency Ratings / Données d'efficacité

SEER2	19.5		HSPF2 (4)	9.1
EER2	9.3		HSPF2 (5)	7
COP ²	47°F	17°F	5°F	-4°F
	(8.3°C)	(-8.3°C)	(-15°C)	(-20°C)
	2.94	2.3	2.02	1.86

Electrical / Électrique


Power / Alimentation	(V/Ph/Hz)	208-230/1/60	
Voltage Range / Plage de tension		(V)	187-253
MOCP (A)			35
MCA (A)			33
Power Input / Puissance d'entrée (W)	Min.	Rated / Nominal	Max.
Cooling / Climatisation	735	3830	4400
Heating / Chauffage	1015	3390	4800
Current / Courant (A)	Min.	Rated / Nominal	Max.
Cooling / Climatisation	3.4	17	19.8
Heating / Chauffage	4.6	16	21.5

Specifications subject to change without notice. Refer to page 2 for numbered notes and additional disclaimers. / Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis. Reportez-vous à la page 2 pour les notes numérotées et les avis de non-responsabilité supplémentaires.

Fan / Ventilateur				
Indoor / Intérieure	Turbo	High / Haut	Med. / Moy.	Low / Bas
CFM	871	676	447	329
dB(A)	57	51	45	33.5
Indoor ESP Range / Plage PSE intérieur (inWG)				
Indoor Moisture Removal / Élim. de l'humidité intérieure (l/h)				5.1
Outdoor Max. CFM / Débit max. CFM extérieur				2235
Outdoor Max. dB(A) / Niv. max. dB(A) extérieur				63
Included Accessories / Accessoires inclus ⁴				
RG10R(M2S)/BGFFU1 Remote Controller / Télécommande				
Optional Accessories / Accessoires en option ⁴				
KJRLAACN1 Wired Ctrl/Contrôleur câblé	☐			
KJRSAALN* Wired Ctrl/Contrôleur câblé	☐			
KJRSAALW* Wired Ctrl/Contrôleur câblé	☐			
MI3C1 24V Mini Interface / Mini interface 24V	☐			
WF0C1 Wi-Fi Dongle / Clé Wi-Fi	☐			
	☐			
	☐			
	☐			
	☐			
	☐			

1. Conditions de capacité de refroidissement : Température intérieure à 80°F (26,7°C) DB ; 67°F (19,4°C) BW avec température extérieure à 95°F (35°C) DB ; 75°F (23,9°C) BW. Conditions de capacité de chauffage : Température intérieure à 70°F (21,1°C) DB ; 60°F (15,6°C) BW avec température extérieure à 47°F (8,3°C) DB ; 43°F (6,1°C) BW. Tuyauterie à 24,6 pi (7,5 m) ; différence de hauteur à 0 pi (0 m). 2. Le COP pour toutes les températures est basé sur la puissance nominale, sauf lorsque la puissance nominale n'est pas indiquée. Dans ce cas, le COP est basé sur la puissance maximale. 3. Le système continue de fonctionner en dehors de la plage de température extérieure nominale, sous réserve de conditions variables. La capacité n'est pas testée en dehors de la plage de température nominale. 4. Astérisque (*) dans le numéro de modèle utilisé comme substitut du suffixe de version (1, 2, etc.). Compatibilité inchangée entre les versions, sauf indication contraire. Le raccordement de ces accessoires peut nécessiter des éléments supplémentaires non listés ; se référer à la documentation complète du produit. | Les performances, le fonctionnement et les caractéristiques sont basés sur des conditions d'essai contrôlées et l'utilisation de certains contrôleurs et accessoires Elios. Les résultats réels peuvent varier selon l'installation, les conditions d'utilisation et les contrôleurs ou accessoires utilisés, y compris les contrôleurs alternatifs, 24 V ou de tiers. Le Groupe Master n'est pas responsable de l'exactitude et de la validité de toute modification apportée à ce document sans son autorisation écrite. Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis.


Indoor Unit Drawing / Dessin de l'unité intérieure

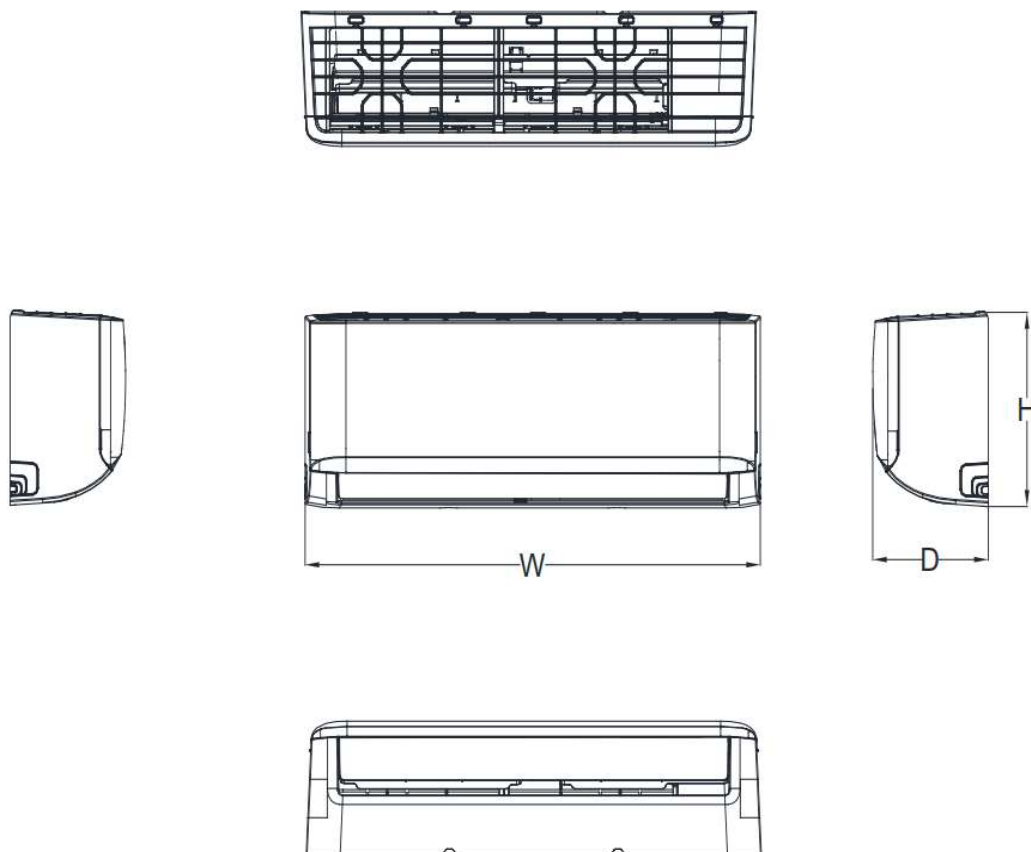

Tag / Réf.	W	D	H						
in. / po	49-5/8	11-1/8	14-1/4						
mm	1259	283	362						
Tag / Réf.									
in. / po									
mm									


Drawing dimensions are nominal. Specifications subject to change without notice. / Les dimensions du dessin sont nominales. Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis.

Outdoor Unit Drawing / Dessin de l'unité extérieure

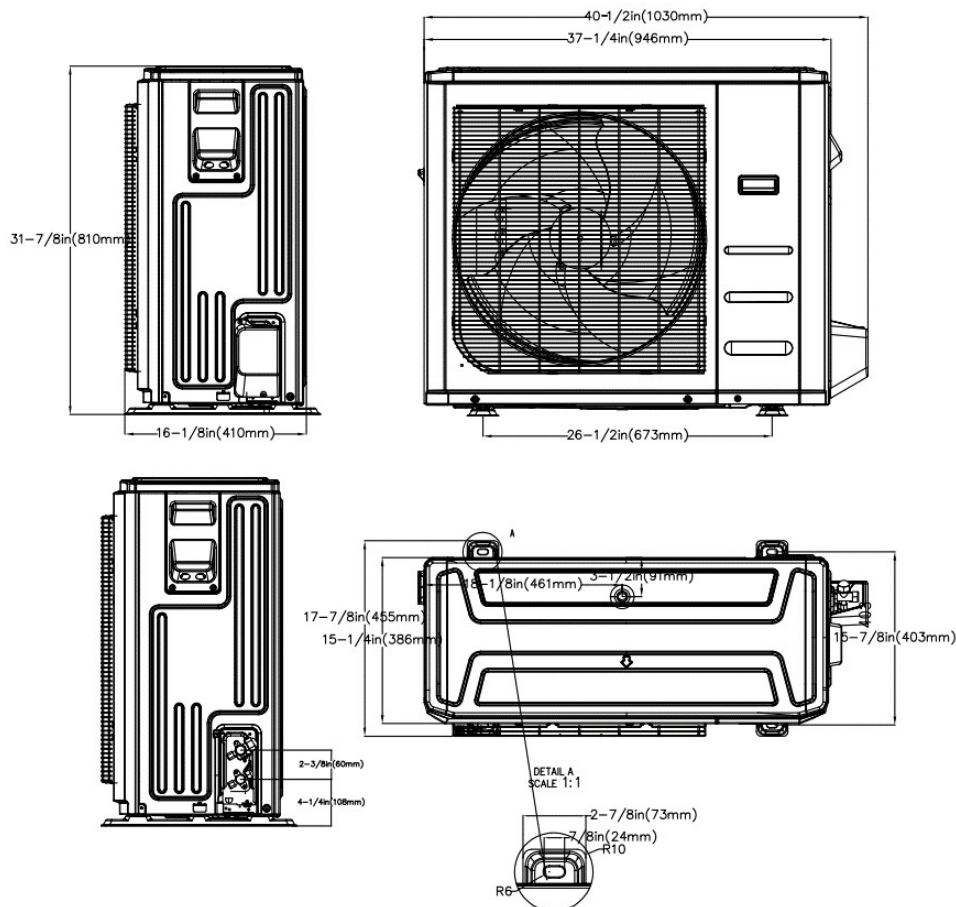


Drawing dimensions are nominal. / Les dimensions du dessin sont nominales.

Minimum Outdoor Unit Clearances / Dégagements minimaux de l'unité extérieure

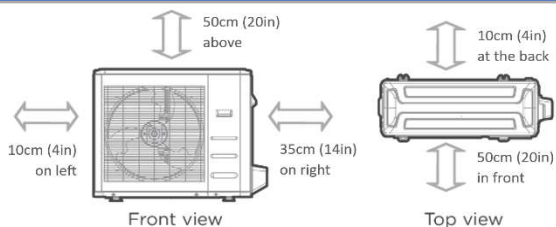

Note: Outdoor units must be elevated 30.5-61cm (12-24in.) above the surface below in heating applications to allow for snow clearance and defrost runoff. Follow local codes, best practices, and guidelines. Diagrams for reference only.

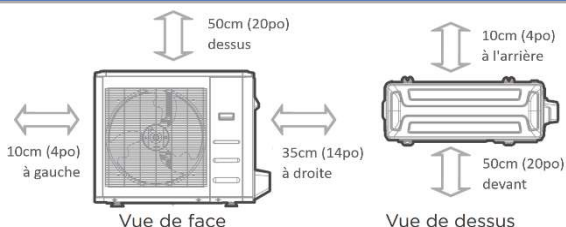

Remarque : Les unités extérieures doivent être surélevées de 30,5-61 cm (12-24 po) au-dessus de la surface inférieure dans les applications de chauffage pour permettre l'évacuation de la neige et l'écoulement du dégivrage. Suivez les codes locaux, les meilleures pratiques et les directives. Diagrammes à titre de référence seulement.

Notes / Remarques